NIVEAU 1 :

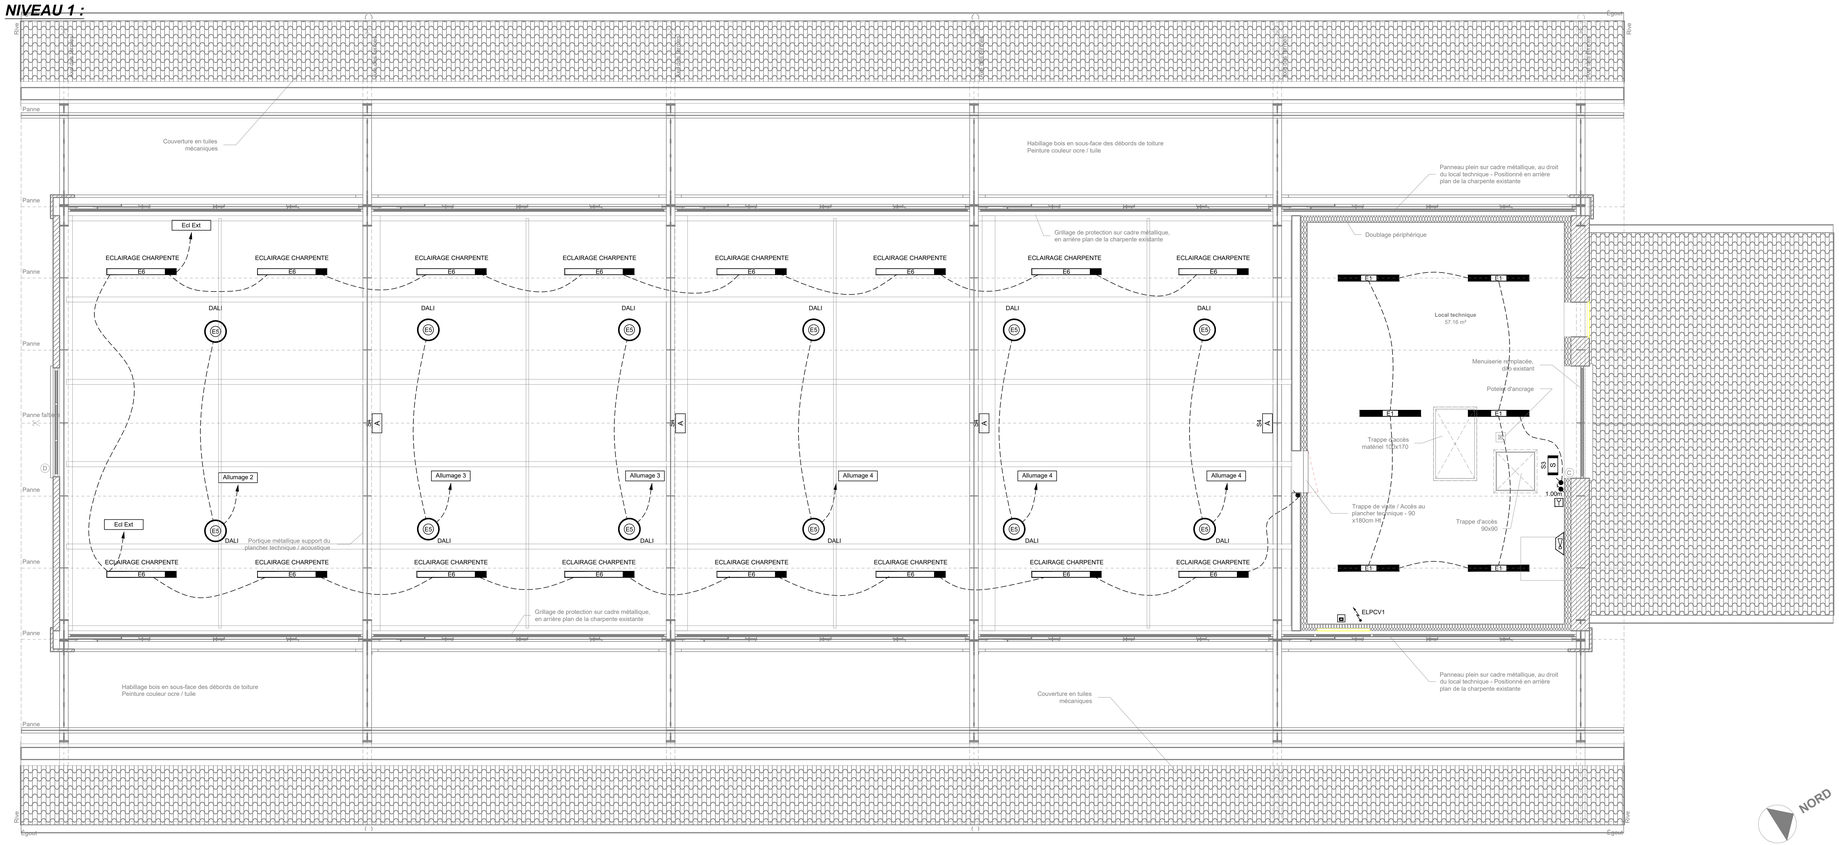

ECLAIRAGE	
E1	E1 : Plafonnier étanche 35w, IP65 IK10
E2	E2 : Dalle encastrée 30w, IP44 IK07
E3	E3 : Hublot saillie, IP66 IK10 Classe II
E4	E4 : Downlight encastré 18w, IP54 IK06
E5	E5 : Suspension industrielle Dimmable 100w, IP65 IK09
E6	E6 : Luminaire tubulaire 48w - IP69 - IK10
E7	E7 : Spot étanche orientable 6w, IP65 IK07
E8	E8 : Ruban Led étanche IP65 encastré 14,4w avec profilé alu
E9	E9 : Lampe de lavage RGBW 210w, IP65
EXT1	EXT1 : Applique décorative extérieure 57w, IP55 IK09

COMMANDES	
	Interrupteur
	Bouton poussoir
	Variateur 0-10V
	Interrupteur à clé
	Interrupteur étanche
	Va et vient étanche
	Bouton poussoir étanche
PD2	Détecteur de présence en plafond PD2
PD2N	Détecteur de présence en plafond PD2N
	Tableau de Commande Eclairage

ALIMENTATIONS	
	Prise de courant 2x10/16A+T
	Prise de courant 2x10/16A+T étanche
	Sortie de câbles 32A
Alim.	Alimentation spécifique
	Goulotte à compartiments

SYSTEME DE SECURITE INCENDIE	
	BAAS Ma
	BAAS Mixte + Flash
BAAS	BAAS, Ma
	BAAL Ma
	Déclencheur manuel

ECLAIRAGE DE SECOURS	
	S1: Bloc de secours autonome "Evacuation" encastré 45 lumens
S	S2: Bloc de secours autonome "Evacuation" 45 lumens
S	S3: Bloc de secours autonome Etanche "Evacuation" 45 lumens
A	S4: Bloc de secours autonome "Ambiance" 360 lumens
BAES	S5: Bloc Autonome Portable d'Intervention

INTRUSION	
INT	Centrale intrusion
	Détecteur volumétrique
	Contact de porte
	Clavier à codes
	Diffuseur sonore intérieur
	Diffuseur sonore extérieur

INFORMATIQUE / VIDEOPROJECTION	
	Prise RJ45 catégorie 6A
BAIE INFO	Baie informatique 19"

DIVERS	
AT	Alarme Technique
CU	Arrêt d'urgence Cuisine
V	Arret d'urgence Ventilation
SM	Sèche mains électrique

REZ DE CHAUSSEE :

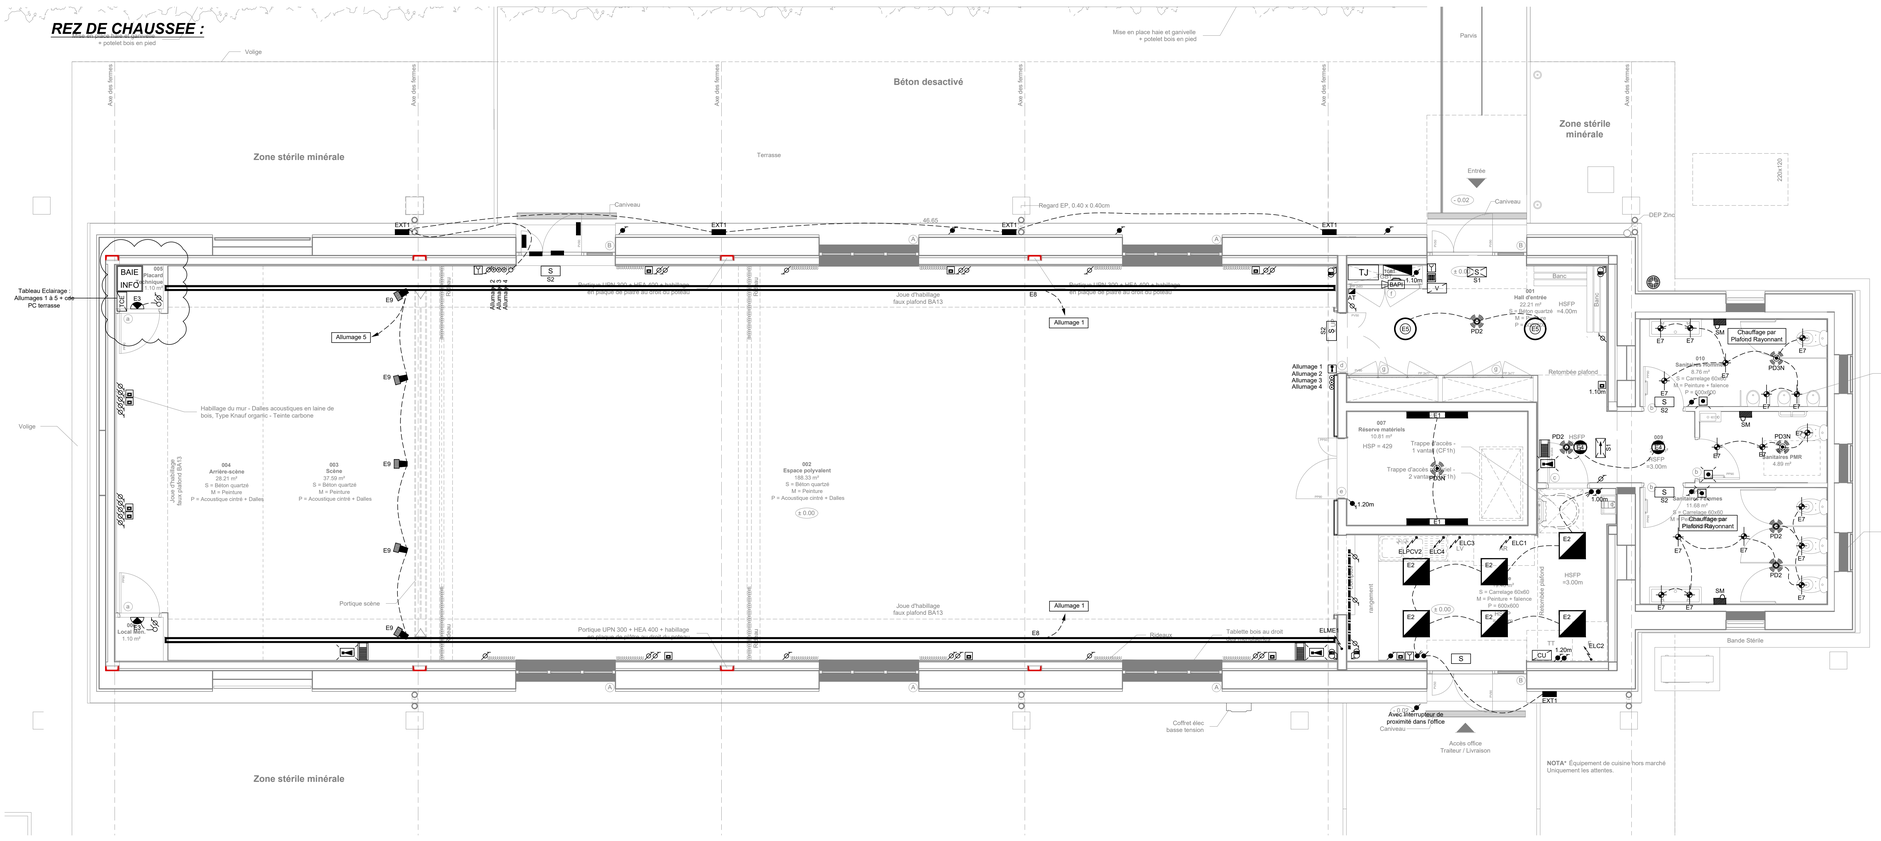

MAIRIE DE CHARLEVAL

Place Général-de-Gaulle
27380 Charleval

NCL architectes
4, rue de France
27120 PACY / EURE
02 32 26 00 36
www.ncl.archi
agence@ncl.archi

Réhabilitation d'une ancienne halle ferroviaire en salle associative et culturelle

Rue du Cateller - 27 380 Charleval

Stade

DCE

Mise à jour	Coll.			Ind.	Date
Dossier DCE	PM	AC		0	12/2024
Modification placard technique	PM	AC		A	01/2025
				B	
				C	
				D	
				E	

ELECTRICITE
COURANTS FORTS et COURANTS FAIBLES
PLAN DE PRINCIPE

Plan: 65-23 EL01
Indice: A
Date: 01/2025
Echelle: 1/50

Technic-Conseil
B.E.T. CLIMATIQUE et FLUIDES
575 Avenue du Maréchal Juin
76 230 BOIS-GUILLAUME
Tél: 02.35.71.49.50 - Fax: 02.35.89.29.16

Observations

Echelle	NR / ST
1 : 50	2325 / APD

EL01

Economiste de la construction	BET Structure	BET Fluides	BET Thermique
so	so	so	so